

Перв. примен.	
Справ. №	



WWW.SAIBERELECTRO.RF

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАБТЕХ»
(ООО «СТАБТЕХ»)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Источник бесперебойного питания:

- ПИЛОТ-1000Р
- ПИЛОТ-1500Р
- ПИЛОТ-2000Р
- ПИЛОТ-3000Р

Подпись и дата	
Инд. № дудл.	
Взам инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Москва
2022

Перв. примен.	
Справ. №	

Настоящий документ разработан согласно разделу 7 ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения оформления эксплуатационных документов согласно требованиям ГОСТ 2.104-2006 и ГОСТ Р 2.105-2019

Согласно п. 7.3 ГОСТ Р 2.610-2019 допускается отдельные части, разделы и подразделы ФО объединять или исключать, а также вводить новые в зависимости от особенностей изделий конкретных видов техники с учетом их специфики, объема сведений и условий эксплуатации. Для изделий¹, разрабатываемых и (или) поставляемых по заказам Министерства обороны, данное решение должно быть согласовано с заказчиком (представительством заказчика).

Подпись и дата	
Инд. № дудл.	
Взам инв. №	
Подпись и дата	

¹ Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии [из п. 2 ГОСТ 2.001-2013]

					ПИЛОТ-1000Р/1500Р/2000Р/3000Р		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.		Крюков А.Г.			Лит.	Лист	Листов
Провер.						2	20
Реценз.					ООО «СТАБТЕХ»		
Н.Контр.							
Утверд.							
Руководство по эксплуатации							

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
РАСПАКОВКА	5
УСТАНОВКА ИБП	6
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	9
ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	18
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	19
ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ.....	20

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист

3

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство содержит важные указания. Внимательно прочтите руководство и неукоснительно следуйте всем указаниям при установке и эксплуатации данного устройства. Перед распаковкой, установкой или использованием аккумуляторных батарей внимательно прочтите данное руководство.

ВНИМАНИЕ! Данный ИБП следует подключать к заземленной розетке питания переменного тока с использованием защиты плавким предохранителем или автоматическим выключателем. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ данный ИБП к розетке, не имеющей заземления. Для разрядки устройства выключите его и отключите от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Встроенная аккумуляторная батарея может содержать детали, находящиеся под опасным напряжением даже при отключении устройства от сети питания.

ВНИМАНИЕ! ИБП следует размещать вблизи подключаемого оборудования, устройство должно быть легкодоступно.

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током устанавливайте устройство в помещении с контролируемой температурой и влажностью окружающей среды, свободном от токопроводящих загрязнений (требования к температуре и влажности окружающей среды см. в технических характеристиках).

ВНИМАНИЕ! (Питание от незаземленной аккумуляторной батареи): Опасность поражения электрическим током, цепь аккумуляторной батареи не изолирована от источника питания переменного тока; между клеммами батареи и заземлением может существовать опасное напряжение. Не прикасайтесь!

ВНИМАНИЕ! Розетка питания, к которой подключается ИБП, должна быть установлена рядом с устройством и быть легко доступной.

ВНИМАНИЕ! Для подключения ИБП к розетке питания переменного тока используйте только кабель питания с маркировкой VDE и CE (например, кабель питания из комплекта поставки).

ВНИМАНИЕ! Для подключения любого оборудования к ИБП используйте только кабели с маркировкой VDE и CE.

ВНИМАНИЕ! При установке устройства убедитесь, что суммарное значение тока утечки ИБП и подключенного оборудования не превышает 3,5 мА.

ВНИМАНИЕ! Не отключайте устройство от сети питания переменного тока во время его эксплуатации, так как это приводит к нарушению защитной корпусной изоляции.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед подключением кабеля питания с проводом заземления к устройству выключите и отключите устройство от сети питания. Перед подключением линейных проводов подключите провод заземления!

ВНИМАНИЕ! Не используйте кабель питания ненадлежащего размера, так как это может привести к повреждению устройства и возгоранию.

ВНИМАНИЕ! Разводку проводов должен выполнять квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ!

Ни при каких обстоятельствах данное устройство не должно применяться в медицинских приложениях, включающих оборудование поддержки жизнеобеспечения или обслуживания пациентов.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЯДОМ С АКВАРИУМАМИ! Во избежание возгорания не используйте данное устройство с аквариумами или вблизи аквариумов. Конденсат воды от аквариума может попасть на металлические контакты под напряжением и привести к короткому замыканию.

ВНИМАНИЕ! Не бросайте батареи в огонь, это может привести к их взрыву.

ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте батарею и не нарушайте ее корпус, вытекающий электролит опасен для кожи и зрения.

ВНИМАНИЕ! В устройстве присутствует опасное напряжение. Если индикаторы ИБП горят, устройство может продолжать подачу напряжения, а на его выходных разъемах может сохраняться опасное напряжение даже при отключении устройства от розетки сети питания.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию, ремонту или отправке устройства выключите все оборудование и полностью отключите его от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением других кабелей подключите защитный провод заземления.

НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ ИБП В МЕСТАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПРЯМОМУ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ ИЛИ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОТЫДЕЛЕНИЯ!

НЕ БЛОКИРУЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ В КОРПУСЕ УСТРОЙСТВА!

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ВЫХОДНЫМ РАЗЪЕМАМ ИБП БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, ТАКИЕ КАК ФЕНЫ ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТА, ЗНАКОМОГО С ПОРЯДКОМ ОБРАЩЕНИЯ С БАТАРЕЯМИ, И С СОБЛЮДЕНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ!

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИБП ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ! Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не используйте прибор при транспортировке на самолетах или кораблях. Эффект удара или вибрации, а также влажная среда в ходе перевозки может привести к короткому замыканию устройства.

ВНИМАНИЕ! Выполнять утилизацию и переработку ИБП, после окончания срока его службы, следует в соответствии с местными нормами. Для более подробной информации по утилизации обратитесь в сервисный центр.

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №


Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

РАСПАКОВКА

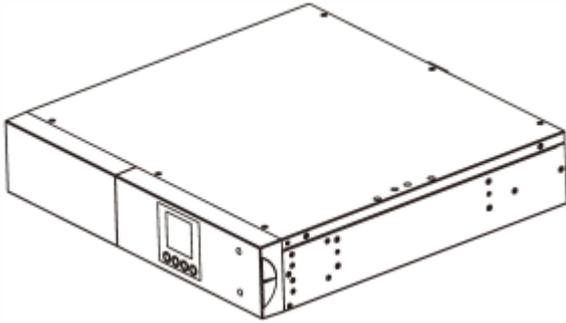

ИБП



Винты с потайной головкой: М4Х8L (8)




Руководство пользователя



Пылезащитные колпачки для отверстий под винты (8)



Входной шнур питания



Петли монтажной стойки (кронштейны) (2)



Выходной шнур питания



Кабель связи USB



Левая направляющая / Правая направляющая монтажной стойки x 2 (опционально)

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Лист

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

5

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

УСТАНОВКА ИБП

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Данные универсальные ИБП могут устанавливаться в монтажной стойке или в вертикальном корпусе. Это имеет особое значение для развивающихся организаций с меняющимися требованиями, когда могут потребоваться различные варианты размещения ИБП на полу или в монтажной стойке. Для применения соответствующего способа установки следуйте указаниям ниже.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током для крепления устройства используйте только монтажные кронштейны из комплекта поставки.


УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ СТОЙКИ

Шаг 1: Установка петель монтажной стойки


Закрепите две петли монтажной стойки на ИБП с помощью 8 винтов М4Х8 из комплекта поставки.

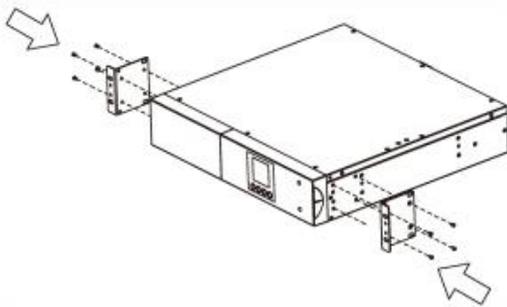

Шаг 2: Установите пылезащитные колпачки в неиспользуемые отверстия для винтов на монтажной стойке.

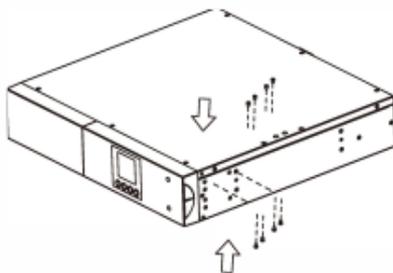


Шаг 3: Поместите ИБП на плоскую устойчивую поверхность лицевой стороной к себе. Закрепите ИБП в стойке с помощью четырех винтов на передней части стойки.

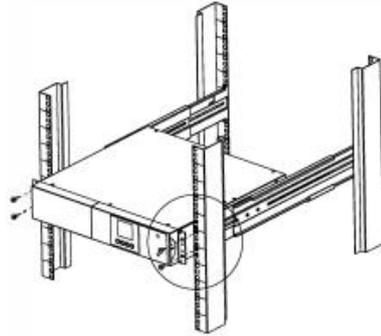

ВЕРТИКАЛЬНАЯ/БАШЕННАЯ УСТАНОВКА


Шаг 1: Закрепите основание

Затяните четыре винта на основании (петли монтажной стойки) в нижней части ИБП.

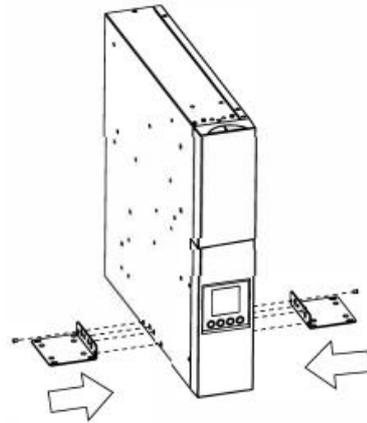

Шаг 2: Установите пылезащитные колпачки

Установите пылезащитные колпачки в неиспользуемые отверстия для винтов на монтажной стойке.

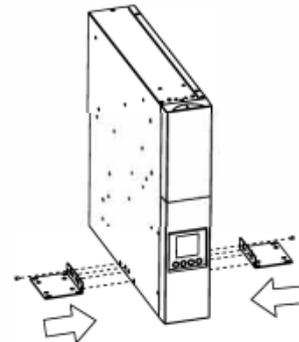

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист

6

УСТАНОВКА ИБП

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

После установки оборудования ИБП, его можно подключать к сети питания и подключать к нему устройства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Устанавливать устройство следует в помещении с контролируемой температурой и влажностью окружающей среды, свободном от токопроводящих загрязнений. Не устанавливайте ИБП в местах с избыточной влажностью или температурой (требования к температуре и влажности окружающей среды см. в технических характеристиках).

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте ИБП, связанную с ним электропроводку и оборудование во время грозы.

ВНИМАНИЕ! Не работайте в одиночку в опасных условиях.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не снимайте верхнюю крышку.

ВНИМАНИЕ! От встроенной аккумуляторной батареи опасное напряжение может подаваться на детали внутри устройства даже при его отключении от сети питания.

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист


7

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ БЛОКА ПИТАНИЯ

1. **Кнопка питания**
Главный выключатель питания ИБП.
2. **Функциональные кнопки**
Прокрутка вверх, вниз, выбор пунктов меню и отмена операций в экранном меню.
3. **Многофункциональный ЖК-индикатор**
Отображение статуса ИБП, информации, параметров и событий.
4. **Автоматический выключатель входа**
Защита от перегрузки на входе и сбоев в питании.
5. **Выходы резервного питания от батареи и защиты от перенапряжения**
Обеспечение аварийного питания оборудования от батареи и защиты от перенапряжения в сети. Обеспечивается подача питания на подключенное оборудование в течение определенного времени при перебоях в питании.
6. **Порт последовательного интерфейса**
Последовательный порт обеспечивает связь между ИБП и компьютером. При подключении через данный порт компьютера, ИБП может контролировать его отключение при нарушении энергоснабжения, в то время как компьютер может контролировать ИБП и изменять его различные программируемые параметры.
7. **USB-порт**
Данный порт обеспечивает связь и управление между ИБП и подключенным компьютером. Рекомендуется на подключенный к ИБП через USB-кабель ПК/сервер установить программное обеспечение PowerPanel® BusinessEditionAgent.
8. **Гнездо сетевых протоколов SNMP/HTTP**
Гнездо для установки дополнительной SNMP-карты для удаленного сетевого контроля и управления.
9. **Разъем для подключения блока с повышенной емкостью батареи**
Подключение дополнительных блоков *Сайбер Электро ВВБ*.
10. **Гнездо EPO (аварийное отключение)**
Дистанционное аварийное отключение ИБП.
11. **Входной разъем переменного тока**
Подключите кабель питания переменного тока к соответствующим образом смонтированной розетке с гнездом заземления.

12. **Критические / некритические розетки (если применимо)**
Данная функция предоставляет возможность создавать приоритеты нагрузок — это означает, что вся мощность аккумуляторной батареи гарантированно передается в указанные розетки во время пропадания питания. Данное устройство возможно запрограммировать так, чтобы оно обеспечивало дополнительное время работы для оборудования, подключенного к розеткам «КРИТИЧЕСКИЕ», и в то же время прекращало подачу питания на оборудование, подключенное к розеткам «НЕ КРИТИЧЕСКИЕ», по истечении заданного периода времени.

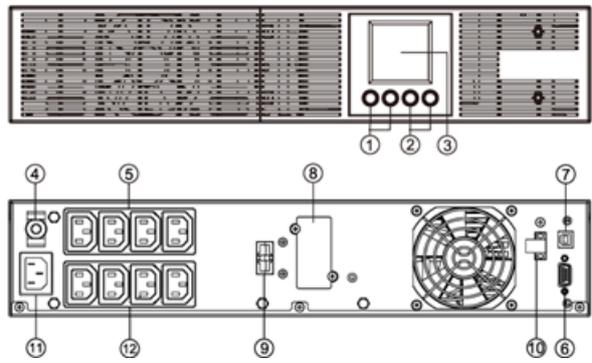

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P

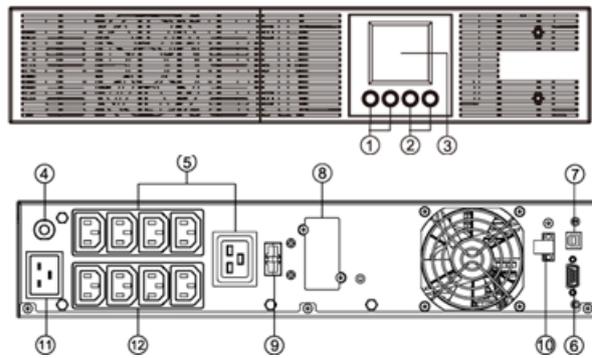

ПИЛОТ-3000P

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Инд. № дубл.
Взам инв. №
Подпись и дата
Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ БАТАРЕЙНОГО МОДУЛЯ


1. Входящий разъем

Разъем для последовательного подключения батарейных модулей. Снимите крышку для доступа.



2. Заменяемый предохранитель

Доступ для замены предохранителя на задней панели. Выполняется квалифицированным персоналом.

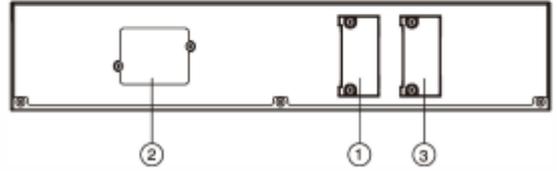

3. Выходящий разъем


Используйте этот разъем для подключения к модулю питания или для соединения со следующим батарейным модулем.

ВББ 24В/48В/72В пост. тока

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1: СИЛОВОЙ МОДУЛЬ С ОДНИМ БАТАРЕЙНЫМ МОДУЛЕМ

Шаг 1: Используйте кабель батарейного модуля для соединения батарейного модуля с блоком питания.

Шаг 2: Используйте винты для крепления заземления.

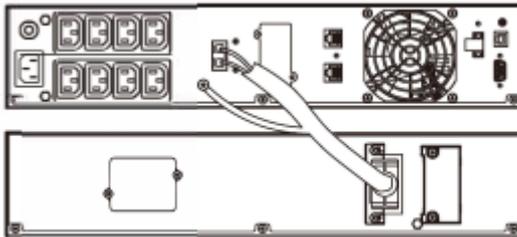


ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2: СИЛОВОЙ МОДУЛЬ С НЕСКОЛЬКИМИ БАТАРЕЙНЫМИ МОДУЛЯМИ

Шаг 1: Подсоедините первый батарейный модуль к блоку питания используя кабель батарейного модуля.

Шаг 2: Используйте кабель батарейного модуля для соединения второго батарейного модуля с первым батарейным модулем.

Шаг 3: Используйте винты для крепления заземления.

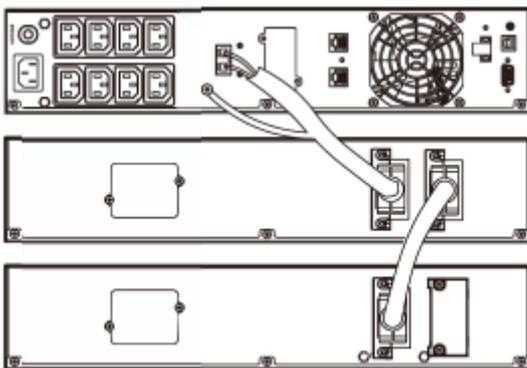

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист

10

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата


Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

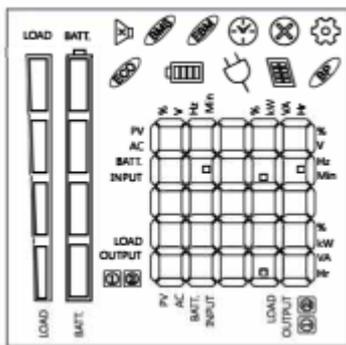

ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ИНДИКАТОРОВ

	БЕЗ ЗВУКА: этот значок появляется, когда ИБП находится в беззвучном режиме. В бесшумном режиме сигнал тревоги не подается до тех пор, пока батарея не разрядится.
	ЕВМ: указывает номер внешнего батарейного модуля.
	РАСПИСАНИЕ: пользователи могут настроить расписание для включения и выключения компьютера и ИБП через программу PowerMaster Plus. На ЖК-дисплее отобразится, сколько времени осталось до того, как ИБП снова включится или выключится.
	ОШИБКА: этот значок появляется в случае неисправности ИБП.
	Режим настройки: светится постоянно, когда ИБП находится в режиме настройки параметров. Мигает, когда ИБП находится в режиме изменения конкретного параметра.
	Режим работы от батареи Если этот значок мигает, батарею необходимо заменить.
	Режим работы от сети: свечение
	Нагрузка в процентах от полной мощности ИБП
	Емкость батареи: Режим работы от батареи: емкость батареи Режим работы от сети: 1. Зарядка аккумулятора: циклическое свечение 2. Батарея полностью заряжена: свечение 3. Режим работы от сети без зарядного устройства: емкость аккумулятора
	Режим работы выходов (если применимо): показывает состояние работы критических / некритических выходов

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист

11

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ЖК-ЭКРАН — СТАТУС ИБП

Режим работы	Описание	ЖК-дисплей
Режим работы от сети	Подключенные устройства обеспечиваются электроэнергией от сети. Одновременно данный режим также заряжает батарею.	
Режим ожидания	ИБП выключен и не подает питания на выход, но батарею все еще можно заряжать.	
Режим работы от батареи	Устройство подает на выход питание от батареи.	
Режим неисправности	ИБП находится в режиме неисправности, и пользователь может проверить код неисправности на ЖК-дисплее.	

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист

12

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

КОД СОБЫТИЯ, ОПИСАНИЕ

Код события	Описание причины
5	Ошибка запуска INV: Ошибка цепи инвертора.
6	Высокое напряжение INV: Ошибка в цепи высокого напряжения инвертора
7	Низкое напряжение INV: Высокая нагрузка или ошибка в цепи инвертора
8	Короткий INV: Ошибка цепи инвертора.
9	Высокое напряжение батареи: Внешний батарейный модуль подключен неправильно или ошибка зарядки
10	Низкое напряжение батареи: Ошибка батареи
11	Высокая температура: Высокая температура окружающей среды или закрыто вентиляционное отверстие
12	Перезгрузка: ИБП перезружен.
13	Ошибка вентилятора: закрыто вентиляционное отверстие или вентилятор неисправен
54	Высокая температура: Высокая температура окружающей среды или закрыто вентиляционное отверстие
55	Низкий заряд батареи: Напряжение батареи слишком низкое для запуска ИБП
56	Перезгрузка: ИБП перезружен
57	ЕРО отключен: Нет соединения с ЕРО
58	Ошибка вентилятора: закрыто вентиляционное отверстие или вентилятор неисправен
59	Неисправная батарея: Ошибка батареи
61	Bat Disconnect: Батарея отключена
62	Remote shutdown: Активно удаленное отключение

ФУНКЦИИ КНОПОК

Кнопка	Описание операции
ВКЛ. (ON)	Нажмите эту кнопку, чтобы включить ИБП. В линейном режиме нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ» 5 секунд, чтобы активировать мест батарею.
ВЫКЛ (OFF)	Нажмите эту кнопку, чтобы выключить ИБП. (перевести в режим StandBy – режим ожидания: питание поступает на ИБП, выходы ИБП обесточены)
ENTER	Нажмите эту кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы войти в режим настройки в режиме ожидания (standby). В режиме настройки нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим изменения параметра (значок «шестеренка» начнет мигать) и подтверждение выбора измененного параметра, или нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
ESC	В режиме настройки нажмите эту кнопку, чтобы отобразить следующий параметр, или нажмите и удерживайте эту кнопку в течение длительного времени, чтобы выйти из режима настройки без сохранения изменений. Нажмите кнопку «ESC» в течение 5 секунд для включения и выключения звукового оповещения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист

13

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ

ЖК-дисплей

1. Нажмите кнопку дисплея «ENTER» или «ESC», чтобы листать параметры в прямом или обратном порядке.

Номер	Описание	ЖК-дисплей
1 (по умолчанию)	Вход переменного тока	AC INPUT 230 V
	Выход переменного тока	OUTPUT 230 V
2	Остающееся время работы от батареи	BATT 300 Min
	Предельная нагрузка	LOAD 30 %
3	Емкость батареи	BATT 30 %
	Электросчетчик	30 kW 30 Hr

2. Нажмите кнопки «ON» + «ENTER» одновременно и удерживайте в течение 3-х секунд, чтобы активировать режим вертикального экрана или выйти из него.

Режим горизонтального экрана	Режим вертикального экрана

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Пользователь может настроить 9 параметров ИБП.

1. Нажмите кнопку «ENTER» и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы активировать режим настройки. Первый параметр настройки будет отображен на экране ЖК-дисплея.

Примечание: Режим программирования ручных настроек можно запускать ТОЛЬКО в то время, когда ИБП находится в режиме ожидания. Чтобы перевести ИБП в режим ожидания, подключите к ИБП питание от сети и не включайте его.

2. Нажмите кнопку «ESC» для прокрутки на другую страницу параметров (001-009);

3. Нажмите кнопку «ENTER», чтобы начать изменения нужного параметра. Значок  начнет мигать.

4. В режиме изменения конкретного параметра (001-009) нажмите кнопку «ESC» для изменения параметра. После нажмите кнопку «ENTER» для подтверждения выбора.

5. Нажмите и удерживайте кнопку «ESC» для выхода из режима настроек.

Номер настройки	Подменю настройки	Доступные настройки	Настройки по умолчанию	ЖК-дисплей
001	Выходное напряжение	=[208В] [220В] [230В] [240В]	230В	001 230
002	Выходная частота	= [50Гц] [60Гц]	50Гц	002 50
003	EPO/ROO*	[EPO]/[ROO]	EPO	003 EPO
004	Номер ЕВМ**	[0bP]/[1bP]/[2bP]/[3bP]/[4bP]	0bP	004 0bP
005	Выбор емкости установленных батарей	[7AЧ]/[9AЧ]	7AЧ	005 7AЧ
006	Зуммер	[DIS](Отключен)/[ENA](Включен)	Включен	006 E n A
007	Выход NCL (если применимо)	[DIS](Отключен)/[ENA](Включен)	Включен	007 E n A
008	Автотестирование батареи	[DIS](Отключено)/[ENA](Включено) (1 месяц/3 месяца/6 месяцев)	Отключено	008 d . 5
009	Не используется в данной версии	[CLR] (удаление)	/	009 CLR

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист

15

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Перв. примен.

Справ. №

*) ROO (дистанционное включение/выключение): если ROO включен, ИБП можно включать/выключать через порт ROO. Если порт ROO отключен (разомкнут), ИБП будет выключен. Если порт ROO включен (замкнут), ИБП будет включен в тот момент, когда будет подаваться сетевое напряжение. EPO (emergency power off) — режим аварийного выключения ИБП. При срабатывании данного режима, возврат ИБП в нормальное состояние возможен только через сброс на передней панели.

***) Количество ЕВМ (ВББ — внешний аккумуляторный блок). ИБП не может автоматически определять количество внешних батарей, поэтому требуется ручной ввод данных пользователем. Данный параметр влияет только на корректный подсчет прогнозируемого оставшегося времени автономной работы.

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист

16

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение

При хранении ИБП в течение продолжительного времени накройте его и перед этим полностью зарядите аккумуляторную батарею. Перезаряжайте батарею каждые три месяца для продления срока ее службы.


Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Для замены используйте только аккумуляторные батареи, сертифицированные компанией САЙБЕР ЭЛЕКТРО. Использование аккумуляторных батарей ненадлежащего типа представляет электрическую опасность и может привести к взрыву, возгоранию, поражению электрическим током или короткому замыканию.


ВНИМАНИЕ! Аккумуляторная батарея обладает электрическим зарядом, который может вызвать серьезные ожоги. Перед обслуживанием аккумуляторных батарей снимите с себя все токопроводящие предметы (украшения, цепочки, наручные часы, кольца).

Установка батареи

Шаг 1: Снимите передние панели. Открутите крепежные винты из батарейного кронштейна, затем удалите крышку и разъедините разъемы.

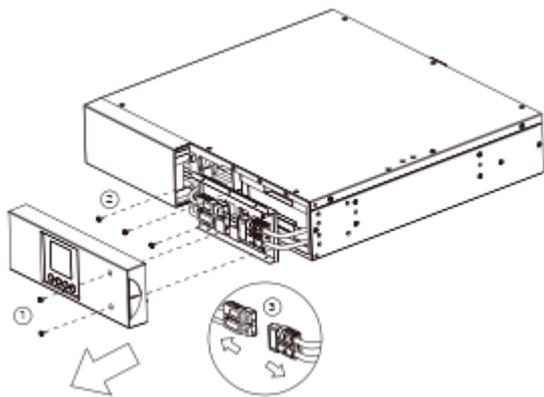

Шаг 2: Осторожно извлеките лоток батареи и установите на их место новый лоток батареи.

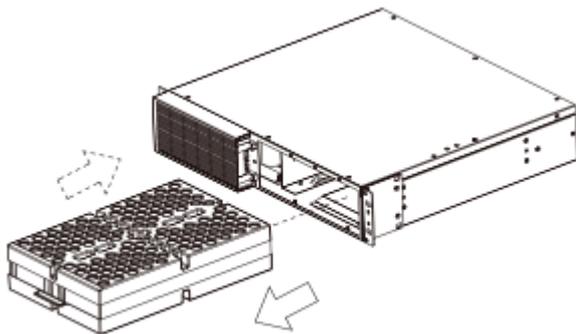

ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте батарею и не нарушайте ее корпус. Электролит опасен для кожи и зрения и может быть токсичным.

ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием аккумуляторных батарей во избежание поражения электрическим током выключите и отключите ИБП от розетки сети питания.

ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только инструментом с изолированными ручками. Не укладывайте инструменты или металлические предметы на верхнюю панель ИБП или клеммы батареи.


Батарея для замены

На передней панели ИБП указана модель батареи для замены.


Утилизация батареи

Аккумуляторные батареи относятся к разряду опасных отходов и должны утилизироваться соответствующим образом. По вопросам правильной утилизации и переработки аккумуляторных батарей обращайтесь в органы местного управления. Не сбрасывайте батарею в огонь.

Шаг 3: Вставьте батарею. Соедините разъемы.

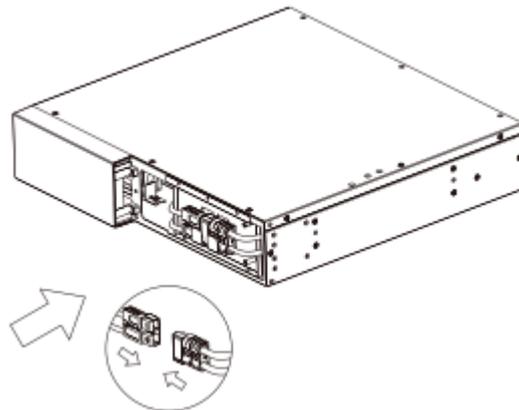

Шаг 4: Верните обратно крышку, крепежные винты и передние панели.

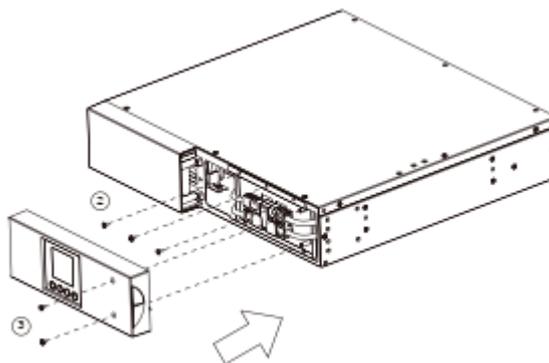

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ПИЛОТ-1000P	ПИЛОТ-1500P	ПИЛОТ-2000P	ПИЛОТ-3000P
Конфигурация				
Емкость (В·А)	1000	1500	2000	3000
Мощность (Вт)	900	1350	1800	2700
Форм-фактор	Монтажная стойка / Башенная конфигурация (вертикальный корпус)			
Вход				
Диапазон входного напряжения	165 В-290 В			
Диапазон частоты на входе	45-65 Гц			
Кэффициент входной мощности	0,98			
Холодный запуск	Да			
Выход				
Форма выходного сигнала	Синусоида			
Выходное напряжение	230В±10%			
Частота на выходе	50/60 Гц (автоматическое определение или настройка) ± 1 Гц			
Время срабатывания (типовое)	2-6 мс обычно, 10мс макс. (при режиме Narrow (узкий))			
Кэффициент мощности	0,9			
Защита от перегрузки	Нормальный режим > 110% – сигнал тревоги длительный < 100% – возвращение назад AVR & Режим работы от батареи > 110% – Неисправность после 1МИН < 100% – возвращение назад >120% Неисправность немедленно			
Защита от короткого замыкания	Моментальное отключение выходов ИБП или защита предохранителем / автоматическим выключателем			
Батарея				
Характеристики	(2) 12В/7,5 Ач	(4) 12В/7 Ач	(4) 12В/7,5 Ач	(6) 12В/7,5 Ач
Время зарядки (типовое)	4 часа (внутренние батареи)			
Герметизация, обслуживание не требуется	Да			
Индикаторы состояния				
ЖК-дисплей	Графический ЖК-дисплей			
Звуковые сигналы	Режим батареи, Батарея разряжена, Перегрузка, Сбой ИБП, Заменить батарею, Режим байпас, Невозможность зарядки/перезарядки, Ошибка вентилятора, Включен EPO			
Требования к окружающей среде				
Рабочая температура	От 0 до 40 °С			
Относительная влажность	От 0 до 90% без образования конденсата			
Рабочий диапазон высоты	0-2000 метров			
Управление				
Функции устройства	Самотестирование, автоматическая зарядка, автоматический перезапуск, автоматическое восстановление после перегрузки			
Порты подключения	(1) последовательный порт (RS232), (1) USB-порт			
Совместимость с протоколами SNMP/HTTP	(1) слот расширения			
Программное обеспечение				
Программное обеспечение управления питанием				
Физические параметры				
Размеры (ШхВхГ)	88x438x430 мм			88x438x610 мм
Вес нетто (кг)	16,2	25	26,2	37,7

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Лист

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

18

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Устранение
Предупреждение		
O/P Overload (Перезгрузка по выходу)	Для питания подключенного оборудования требуется мощность больше, чем способен обеспечить данный ИБП. Если ИБП работает в режиме питания от сети, он переключается на обходной режим; если ИБП работает в режиме от батареи, он отключается.	Отключение некритичного оборудования. При решении ИБП продолжает работу в обычном режиме.
Battery Mode (Режим батареи)	ИБП работает в режиме батареи.	Сохраните данные и выполните штатное отключение устройств.
Battery Low (Батарея разряжена)	ИБП работает в режиме батареи и скоро отключится из-за чрезмерно низкого заряда батареи.	При восстановлении питания от сети ИБП автоматические перезапускается.
BAT Disconnected/ Battery Replace (Сбой батареи/ Замените батарею)	Не поступает питание от батареи. ИБП не прошел проверку батареи.	Проверьте подключение батареи. Обратитесь в службу технической поддержки для замены батареи.
EPO OFF	Нарушено подключение EPO (аварийное отключение).	Проверьте подключение EPO.
Fault (Сбой)		
Over Temperature (Высокая температура)	Высокая температура окружающей среды.	1. Проверьте работу вентилятора охлаждения и вентиляционные отверстия. 2. Для ремонта обращайтесь в сертифицированный центр.
OutputShort (Короткое замыкание на выходе)	Короткое замыкание в выходной цепи.	1. Выключите ИБП 2. Возможны проблемы с подключенным оборудованием, устраните их и проверьте.
HighO/PV (Высокое выходное напряжение)	Слишком высокое напряжение на выходе.	1. Выключите ИБП 2. Для ремонта обращайтесь в сертифицированный центр.
LowO/PV (Низкое выходное напряжение)	Слишком низкое напряжение на выходе.	
Другое		
Сбой запуска	Высокая температура или сбой вентилятора, или низкий заряд батареи, или отключен EPO.	1. Перезапустите ИБП и нажмите кнопку «UP/DOWN», чтобы посмотреть код события и описание причины. 2. Для ремонта обращайтесь в сертифицированный центр.

Перед тем, как позвонить в отдел послепродажного обслуживания, подготовьте следующую информацию:

- 1) Номер модели, серийный номер;
- 2) Дата возникновения проблемы;
- 3) Информация, отражаемая светодиодами, состояние бумильника;
- 4) Состояние питающей сети, тип и мощность нагрузки, температура окружающей среды, состояние вентиляции.
- 5) Информация о внешнем аккумуляторе (емкость, количество);
- 6) Другая информация для полного описания проблемы.

ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист

19

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ

Данный продукт соответствует ТУ 26.20.40-001-44240113-2021 и межгосударственному стандарту Российской Федерации «Оборудование информационных технологий» ГОСТ IEC 60950-1-2014.

Подтвержден сертификатом соответствия регламентам Таможенного союза:

- «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС020/2011)
- «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС004/2011).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СТАБТЕХ»
 143041, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Г.О.,
 Г. ГОЛИЦЫНО, МОЖАЙСКОЕ Ш., Д. 160, СТР. 1, ЭТАЖ 1, КАБ. 12
 Тел: +7 (495) 181-73-62
www.stab-tech.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

«СайберЭлектро»
сайберэлектро.рф
info@cyber-electro.ru
 +7(495) 258-76-76



ПИЛОТ-1000P/1500P/2000P/3000P

Лист

20

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата