
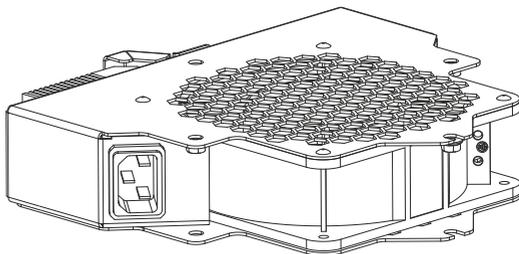


Паспорт

Модули вентиляторные серии R-FAN-1T

ИДФУ.306558.267 ПС

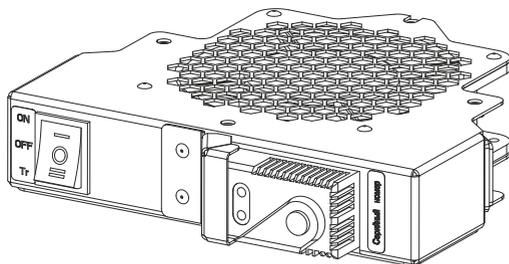

ISO
9001

Модификация	Совместимость
R-FAN-1T R-FAN-1T-9005	ШРН-А-Х.520, ШТК-А-18.6.5, ШТК-А-22.6.5, ШРН-8.255 10", ШРН-12.255 10"

Цвет (порошковая покраска с предварительным фосфатированием) - RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль вентиляторный R-FAN-1T _____ соответствует техническим условиям ТУ РБ 800008148.004–2005 и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК

М.П. _____ / _____
личная подпись / расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Упаковал


М.П. _____ / _____
личная подпись / расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

А4 11.18

Серийный номер:

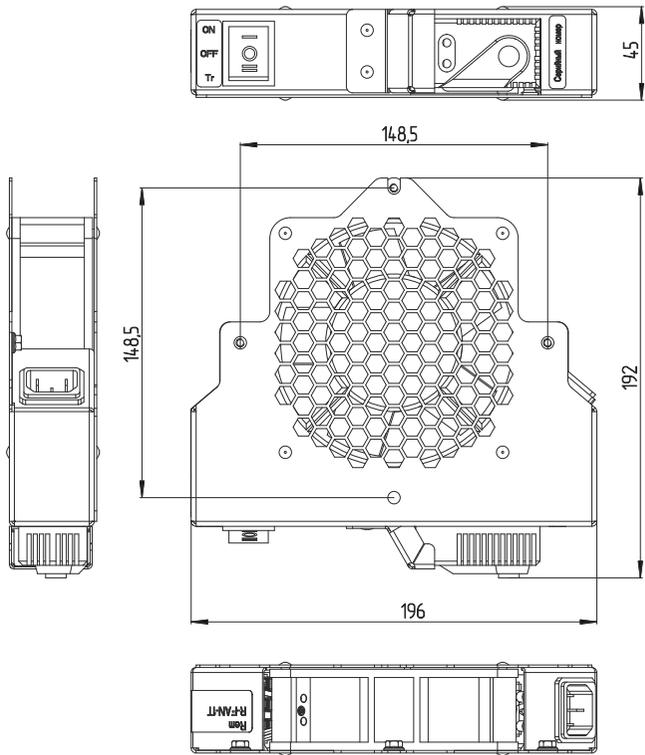

Соответствие положений выключателя

ON 
 модуль включен,
 вентилятор работает
 постоянно

OFF 
 модуль выключен,
 вентилятор не работает

Tr 
 вентилятор соединен через
 терморегулятор, изделие
 включается при достижении
 заданной температуры $\pm 4^{\circ}\text{C}$
 и выключается при снижении
 температуры на $7^{\circ}\pm 4^{\circ}\text{C}$
 от заданной.



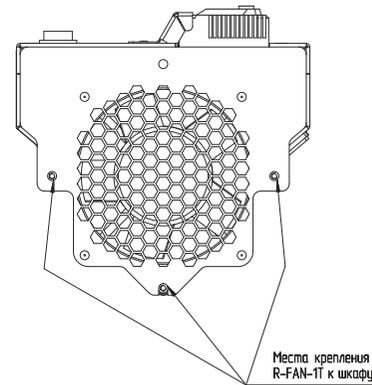


СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕВЕРНУТЬ

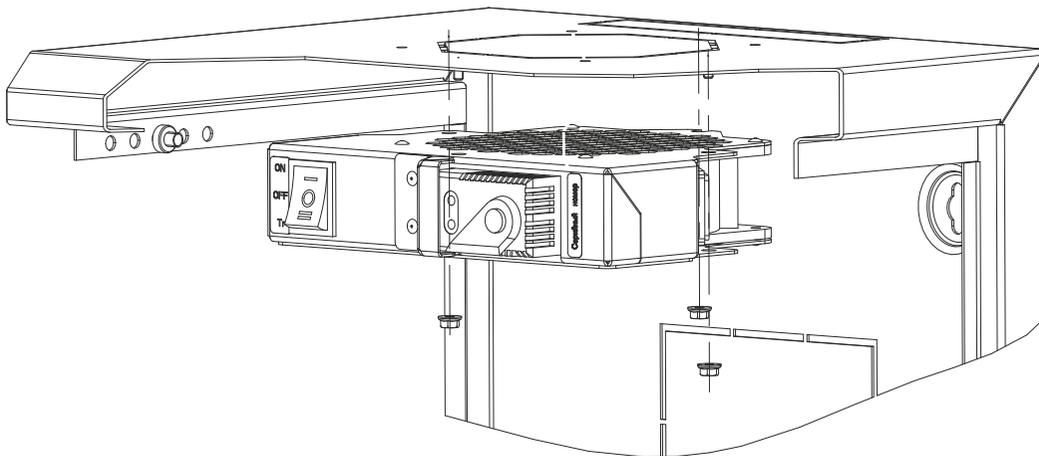

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Модуль вентиляторный R-FAN-1T (далее – изделие) предназначен для установки в указанных выше шкафах для отвода нагретого воздуха из шкафа и способствует охлаждению установленного оборудования.
1.2 Монтаж изделия производится на шпильки в специально предусмотренном месте на стенке шкафа. На корпусе изделия имеются 4 отв. Ø6мм.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие является: по принципу действия – осевым, по числу скоростей – односкоростным, по изменению направления потока воздуха – без изменения направления. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$, атмосферном давлении 60,0-106,7 мПа (450-880 мм.рт. ст.). Питание изделия от сети переменного тока напряжением 230 В, 50-60 Гц. Потребляемая мощность 16 Вт. Подключение питания через порт IEC320 C14. Шнур для подключения к сети питания в комплект поставки не входит.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие в сборе – 1шт., комплект крепежа – 1шт., паспорт.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1** Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации модулей составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.
- 4.2** Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования изделия. Срок службы модуля вентиляторного 24 месяца.
- 4.3** После истечения гарантийного срока предприятие–изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.
- 4.4** Сохраняйте паспорт в течении гарантийного срока. Гарантия предоставляется при наличии заполненного паспорта.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- 5.1** Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов.
- 5.2** Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов: температура воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительная влажность 100 % при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.
- 5.3** Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по ГОСТ 23170, в части климатических воздействий факторов по группе 3 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1** Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с изделием.
- 6.2** Подключать только к розетке с рабочим заземлением.
- 6.3** Не допускается эксплуатация изделия: во влажных помещениях и на сырых поверхностях; при попадании воды внутрь корпуса; при наличии контакта изделия с ацетоном, бензином и другими химически активными веществами.
- 6.4** Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.
- 6.5** При обнаружении признаков неисправности: запах из изделия, механическое повреждение, нагрева, следует немедленно отключить изделие от электросети и обратиться к производителю. Не производить самостоятельный ремонт!
- 6.6** В случае наличия дыма или возгорания изделия необходимо обеспечить помещение и воспользоваться любыми средствами пожаротушения, вызвать службу МЧС!

